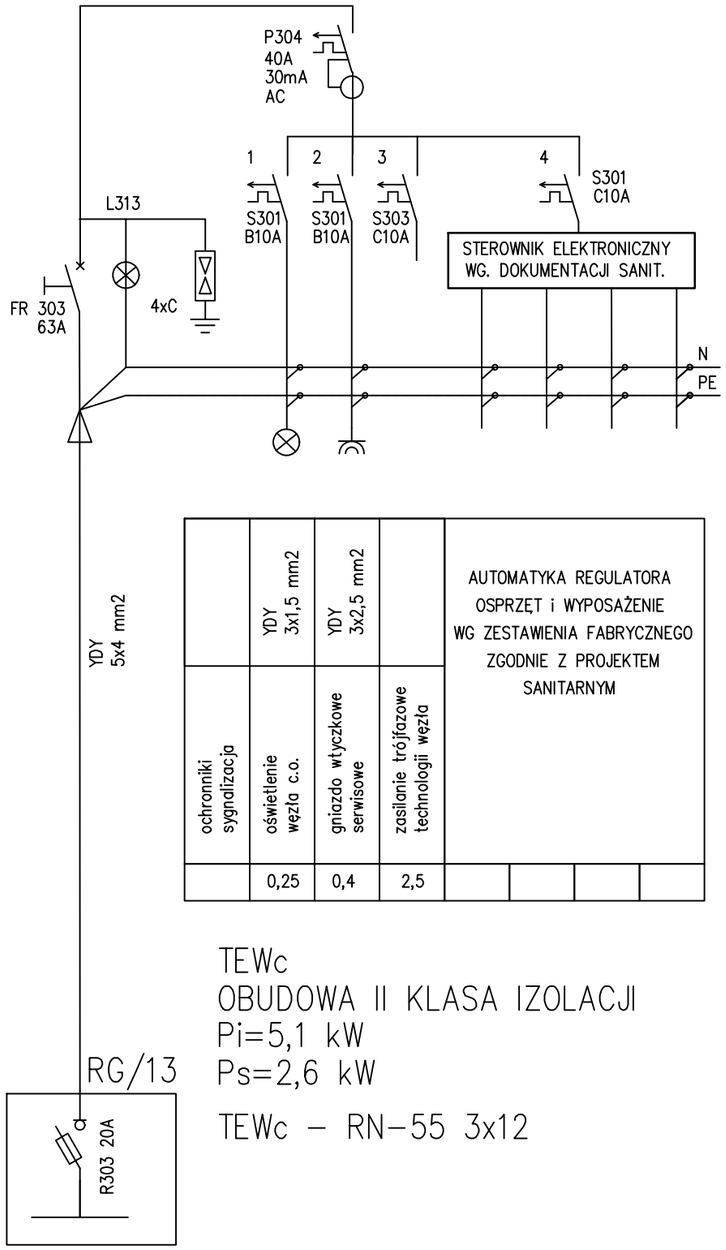

	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2		AUTOMATYKA REGULATORA OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE WG ZESTAWIENIA FABRYCZNEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM SANITARNYM
ochronniki sygnalizacja	oświetlenie węzła c.o.	gniazdo wtyczkowe serwisowe	zasilanie trójfazowe technologii węzła	
	0,25	0,4	2,5	

TEWc
OBUDOWA II KLASA IZOLACJI
Pi=5,1 kW
Ps=2,6 kW
TEWc – RN–55 3x12

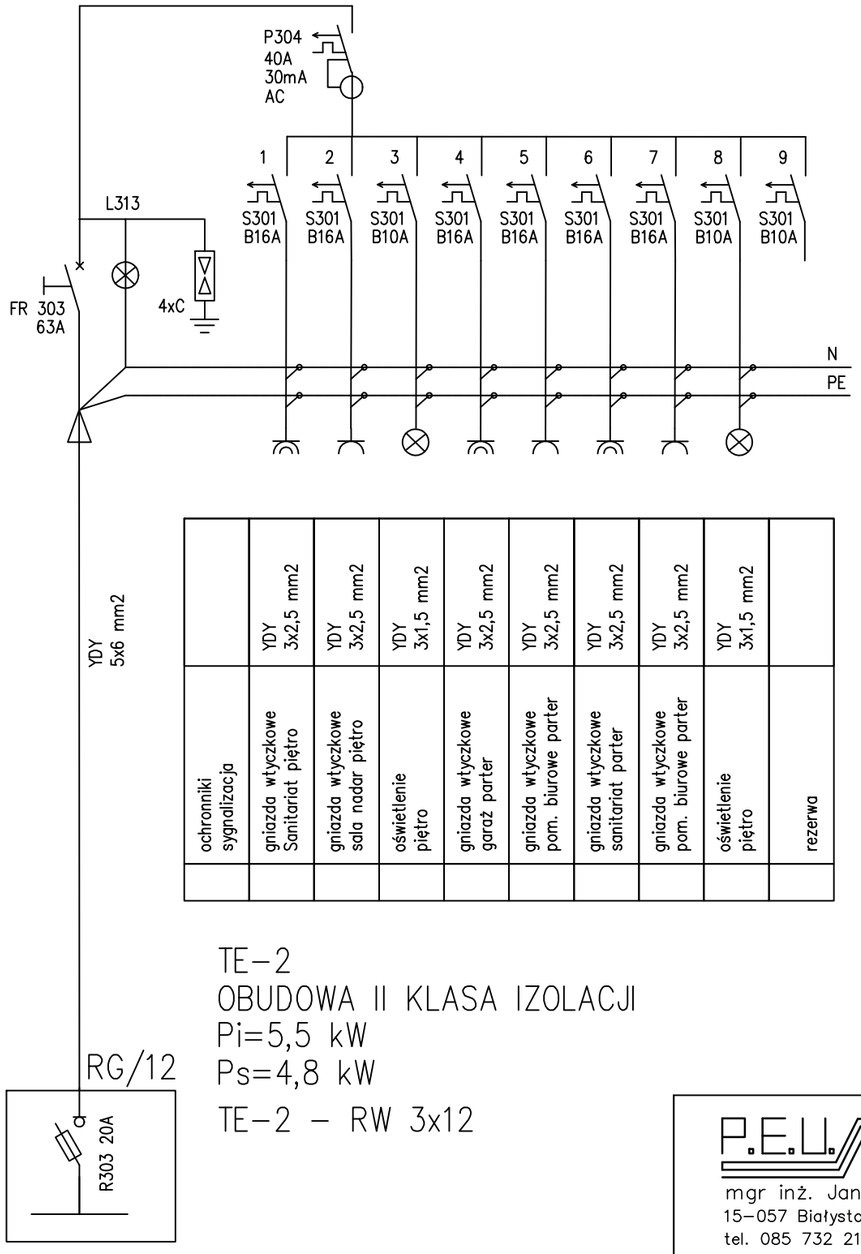

	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x1,5 mm2	
ochronniki sygnalizacja	gniazda wtyczkowe Sanitariat piętro	gniazda wtyczkowe sala nadar piętro	oświetlenie piętro	gniazda wtyczkowe garaż parter	gniazda wtyczkowe pom. biurowe parter	gniazda wtyczkowe sanitariat parter	gniazda wtyczkowe pom. biurowe parter	oświetlenie piętro	rezerwa

TE–2
OBUDOWA II KLASA IZOLACJI
Pi=5,5 kW
Ps=4,8 kW
TE–2 – RW 3x12

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Samoczynne wyłączanie w układzie TN–S

P.E.U. SKIMAR
mgr inż. Janusz Bogdan Sadowski
15–057 Białystok, ul. B. Chrobrego 5G/67
tel. 085 732 21 99, mob. 0 608 477 116
NIP: 966–053–64–50
www.skimar.pl; mail: skimar@home.pl

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU GMINY PERLEJEWO. 17–322 PERLEJEWO	
E. 2	TABLICE TEWc i TE–2.
autorzy opracowania :	Skala: 1:50 / VII–2008 r.
inż. Wiesław Kondracki upr. BL/81/98	
mgr inż. Janusz Sadowski	
Oprogramowanie licencjonowane BricsCad Classic ver. 8.xx (No: 52396)	