




Rzut instalacji oświetleniowej

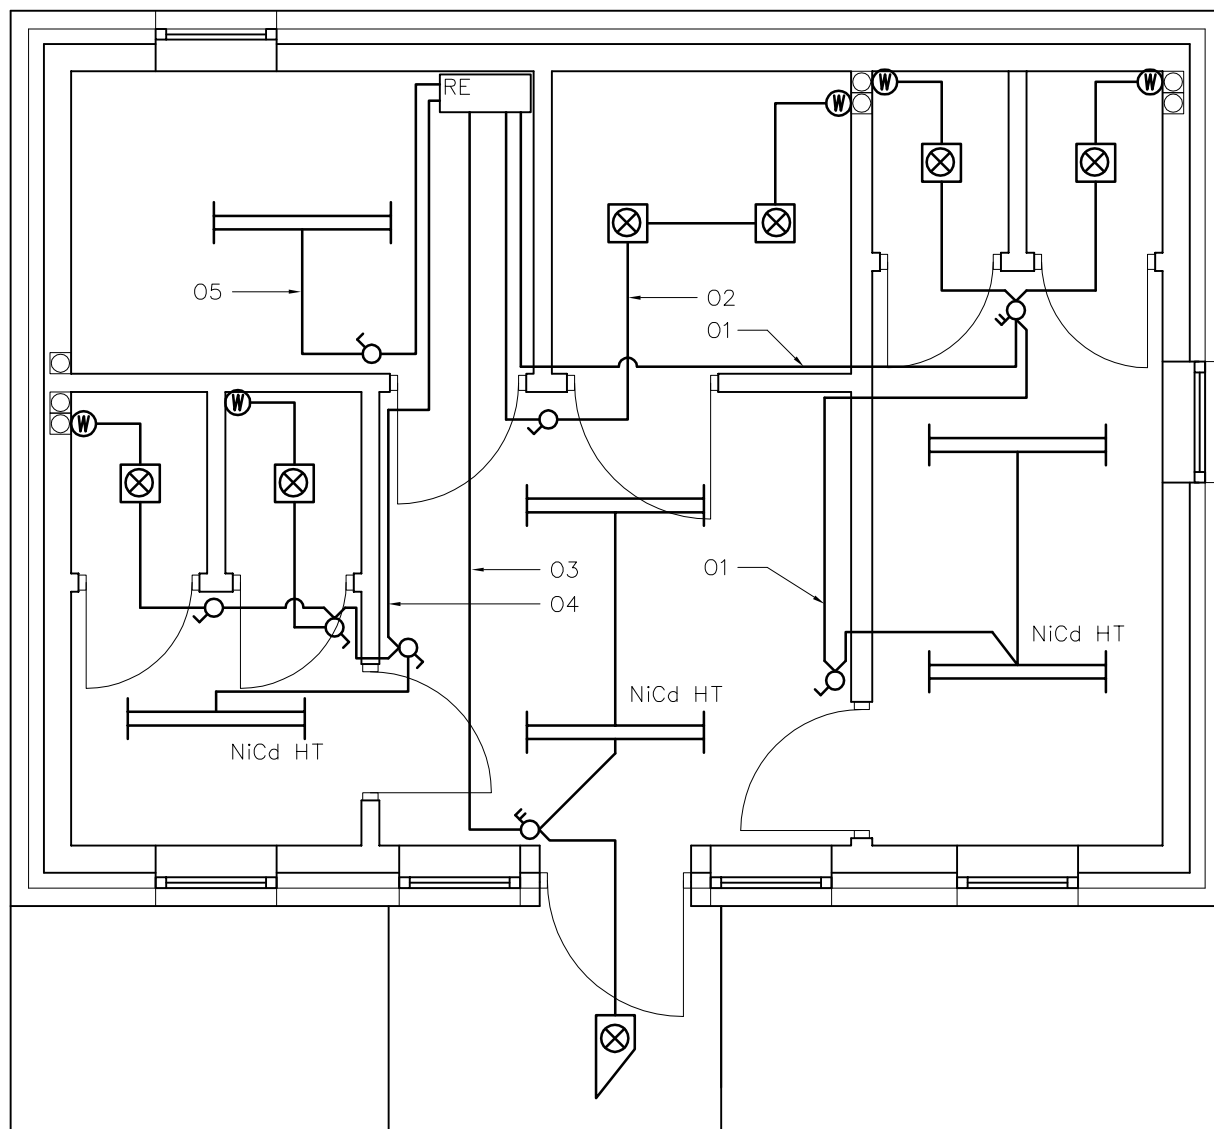

LEGENDA:



Oprawa świetłkowa typu TCW060 2x36W



Oprawa świetłkowa typu TCW060 2x36W
z modułem osw. ewakuacyjnego 3h



Oprawa oświetleniowa OPRAWA CUBE IP65 2X18W(PLAFON HERM)



Oprawa POWERLUG ZM.010 1x70W asym, metalochalogen



Wyłącznik jednobiegunowy



Wyłącznik dwubiegunowy



Wentylator PLAY CLASSIC 10W

Projektant:	Inż. Zbigniew Suchocki	BI/14/92	Data:
	specjalność Instalacyjno - Inżynierska w zakresie sieci i Instalacji elektrycznych		06.12.2011
			Nr projektu:
			PT/TW/4/11
Nazwa i adres obiektu: Budowa targowiska stałego dz. nr. 167; Perlejewo; gm. Perlejewo			Branża: Elektryczna
Skala: 1:50	Obiekt: Ustęp publiczny	Nr rysunku:	
	Tytuł rysunku: Rzut instalacji oświetleniowej	17	